


RZUT KOTŁOWNI

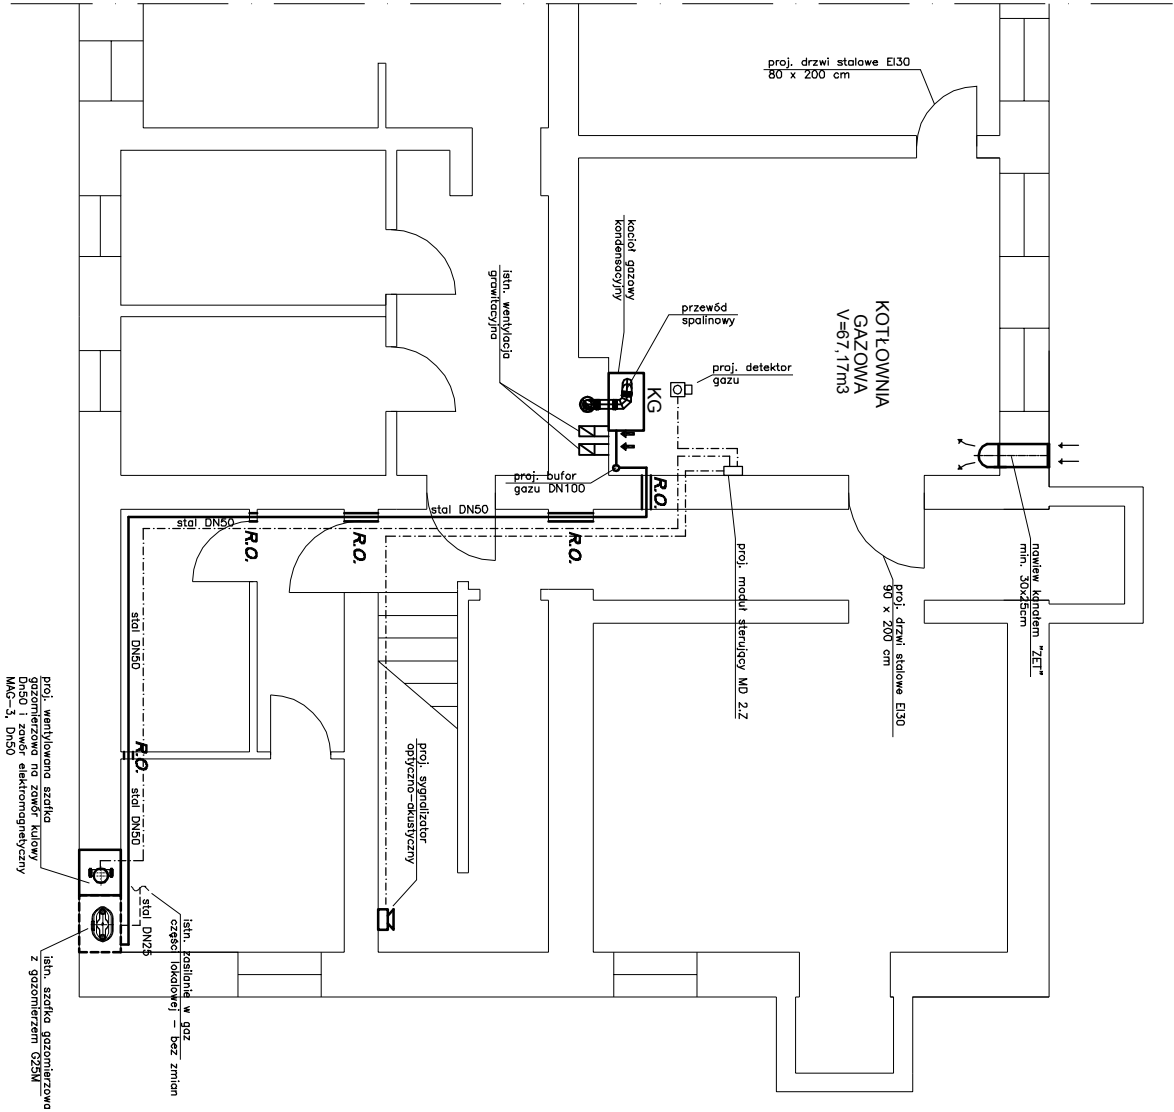

LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa (rury stalowe czarne bez szwu)

R0 tuleja ochronna

tr trójnik do próby szczelności

KG kotł. gazowy kondensacyjny

Przed kotłem zamontować kurek odcinający oraz filtr

UWAGA:

Ścieżkę gazową należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kotła.

FHU SANIT-BUD Meres Włodzimierz
ul. Górników 3/22
30-819 Kraków

inwestor:	GAJNA MIEJSKA KRAKÓW - ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE UL. ULANÓW 9 31-450 KRAKÓW	stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
inwestycja:	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Branickiej 26 w Krakowie - dz. nr 31, obr. 35 Nowa Huta Instalacja gazowa	branża:	SANITARNA
temat rys:	RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA GAZOWA	skala:	1:100
projektant:	mgr inż. ANDRZEJ KADZIELA Upr. nr 171/99	podpis:	nr rys.: 1
sprawdził:	mgr inż. RAFAŁ KADZIELA MAP/0234/POOS/13	data:	LISTOPAD 2015