

### **Przykładowe Scenariusze ZDARZEŃ NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU - sposób działania systemów ochrony przeciwpożarowej.**


(Szczegółowe algorytmy działania urządzeń przeciwpożarowych zostaną określone na etapie opracowania projektu wykonawczego.)


#### **I. Wykrycie pożaru przez czujkę automatyczną.**


Założono powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym pensjonariuszy zlokalizowanym w środkowej części prawego skrzydła budynku na II piętrze.  
Rzut z oznaczonym pomieszczeniem w którym wykryto pożar (Rzut A/SP/p. II).


Alarmowanie odbywać się będzie w przyjętym wariancie II stopniowym z czasem na rozpoznanie alarmu przez personel.

*Uwaga: Czasy opóźnień zostaną doprecyzowane i określone na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej.*

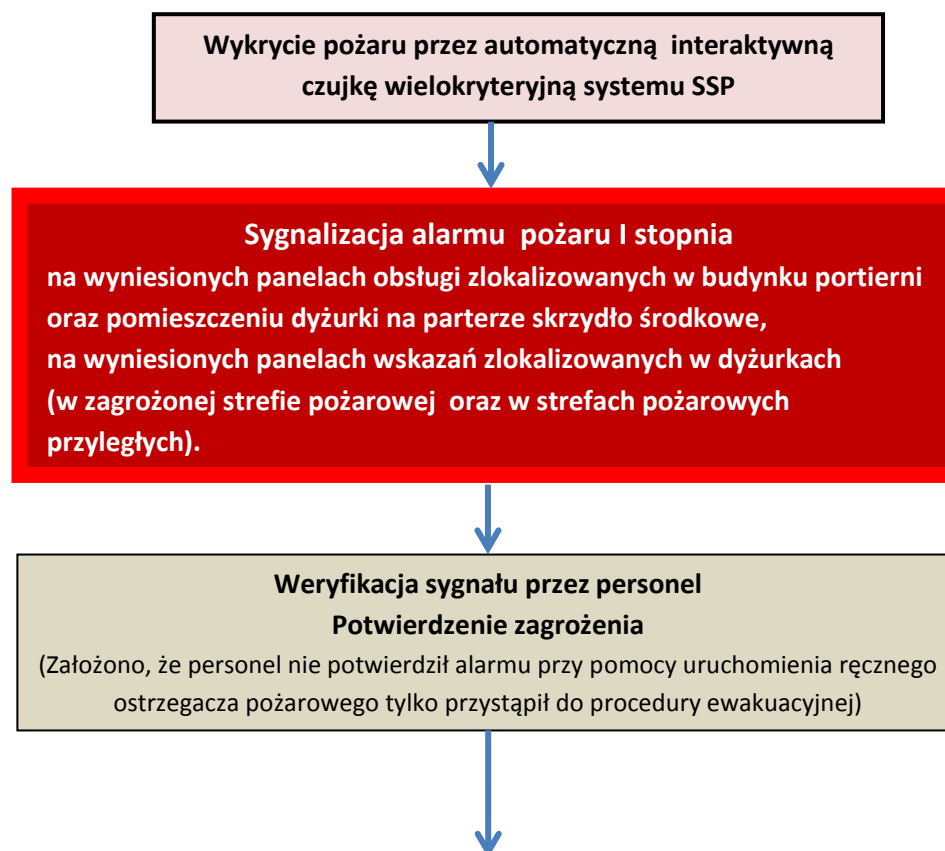

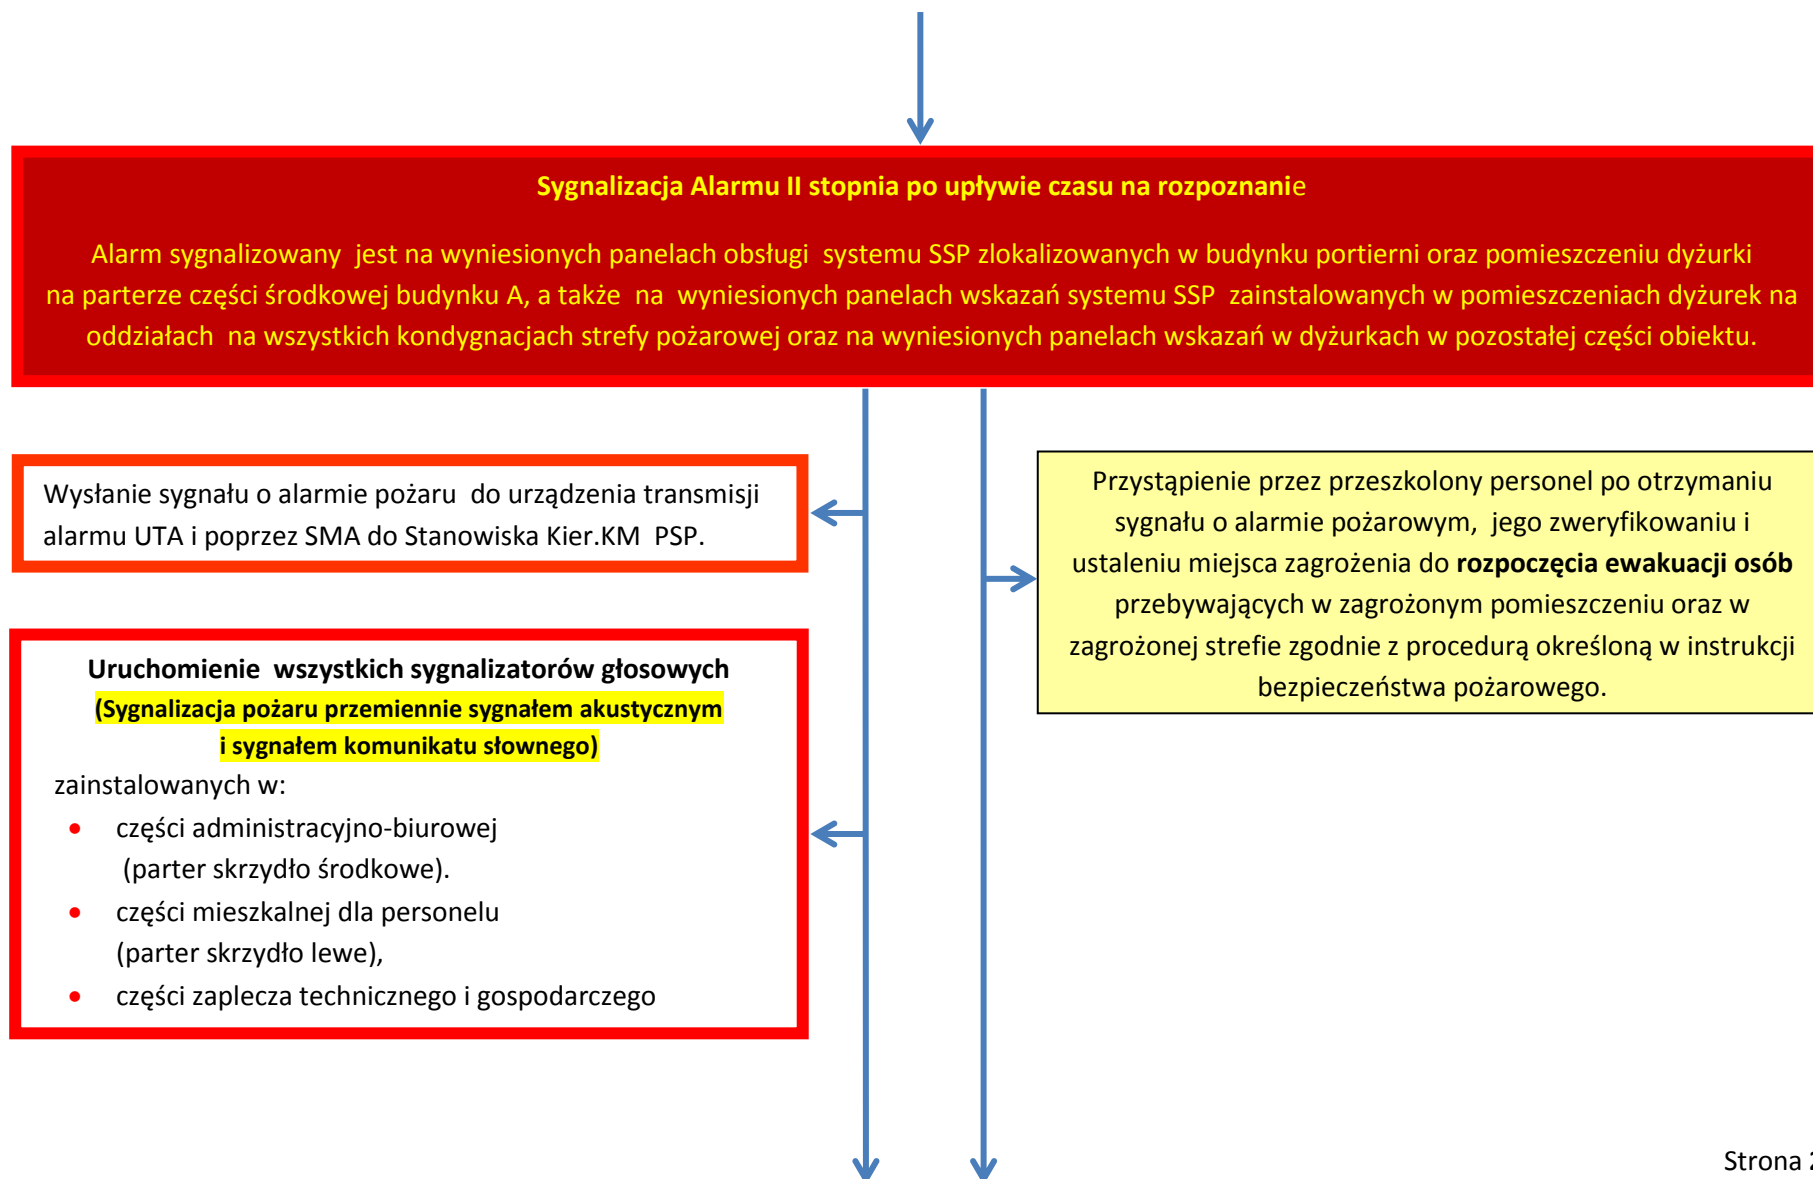

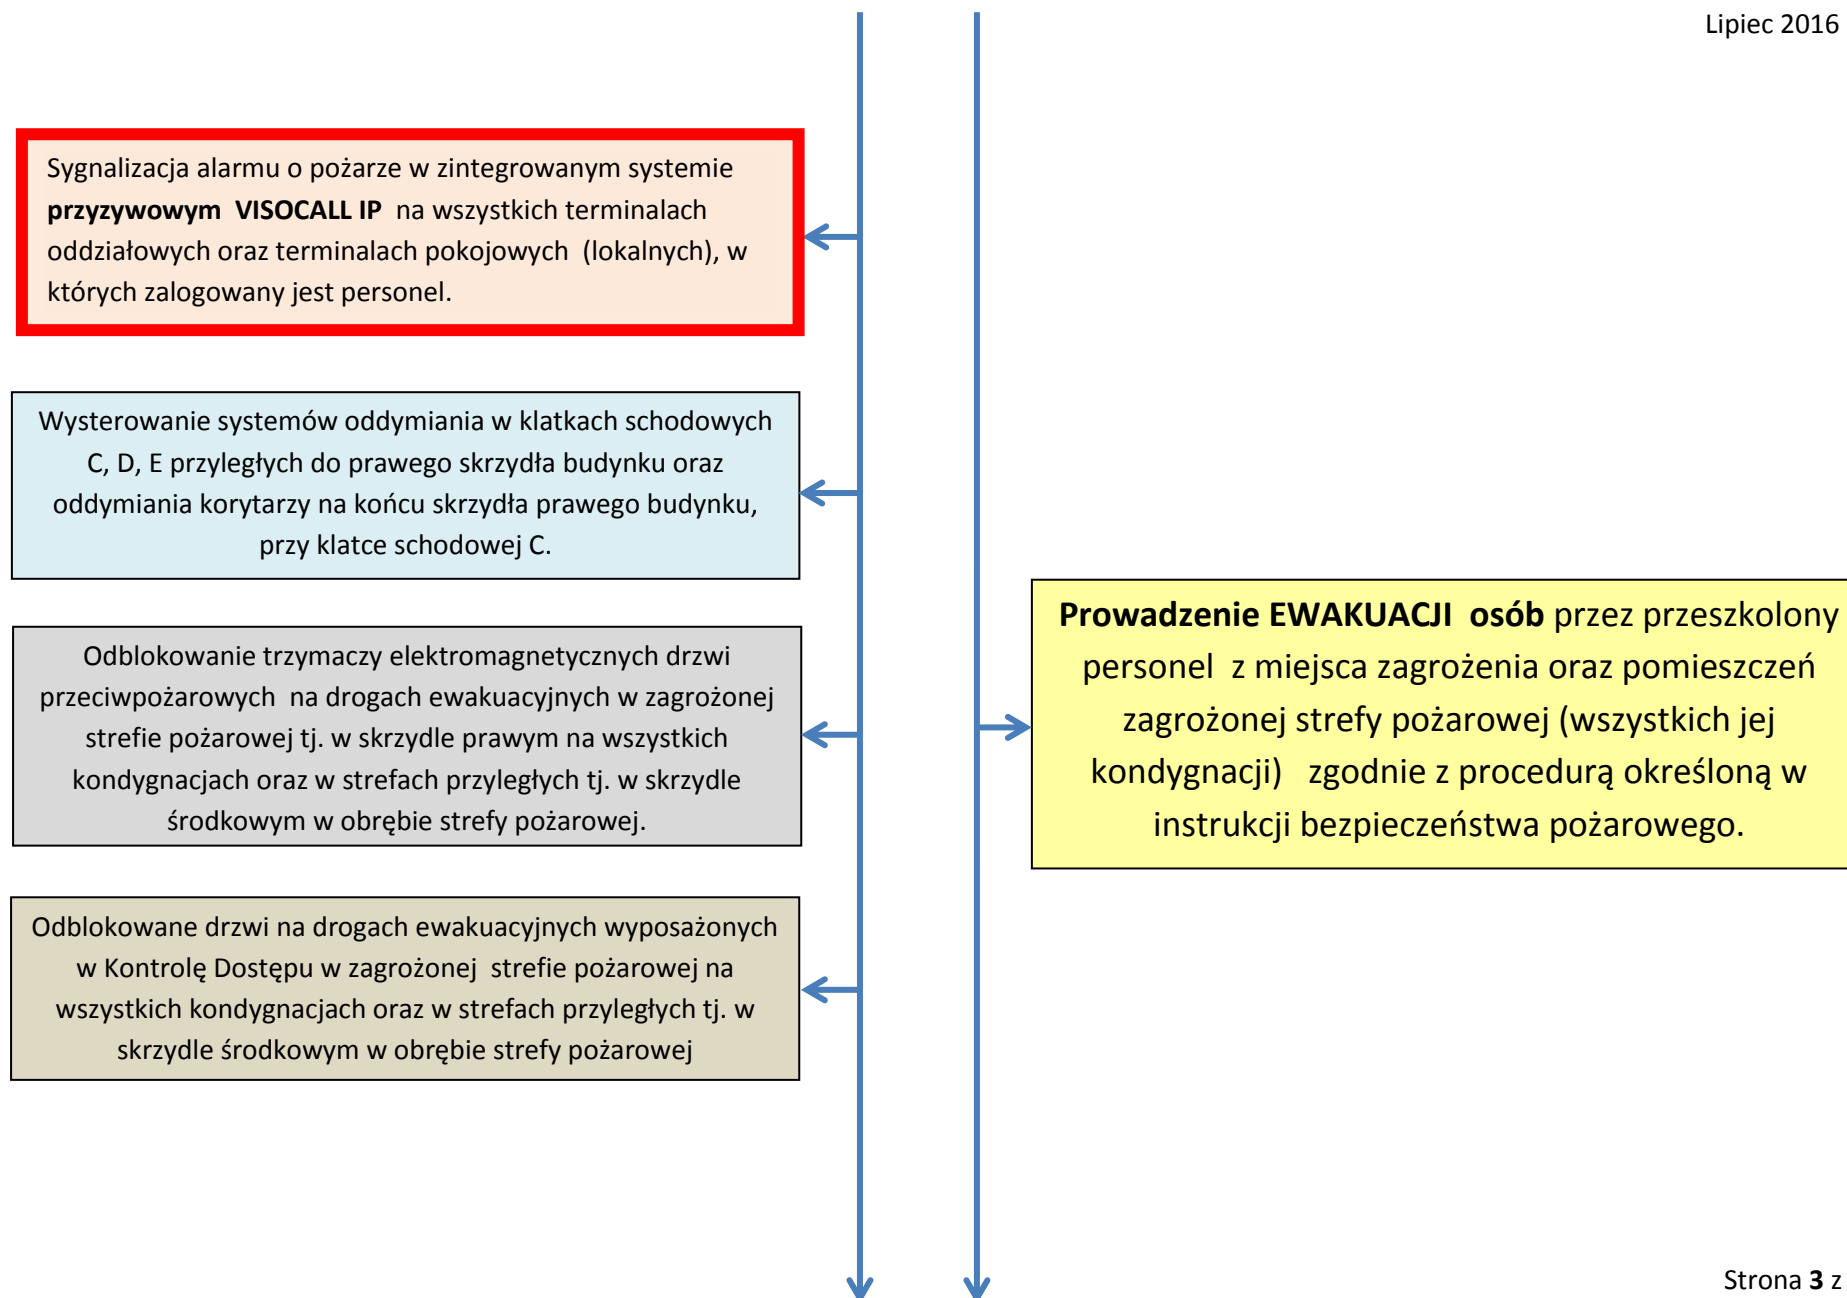

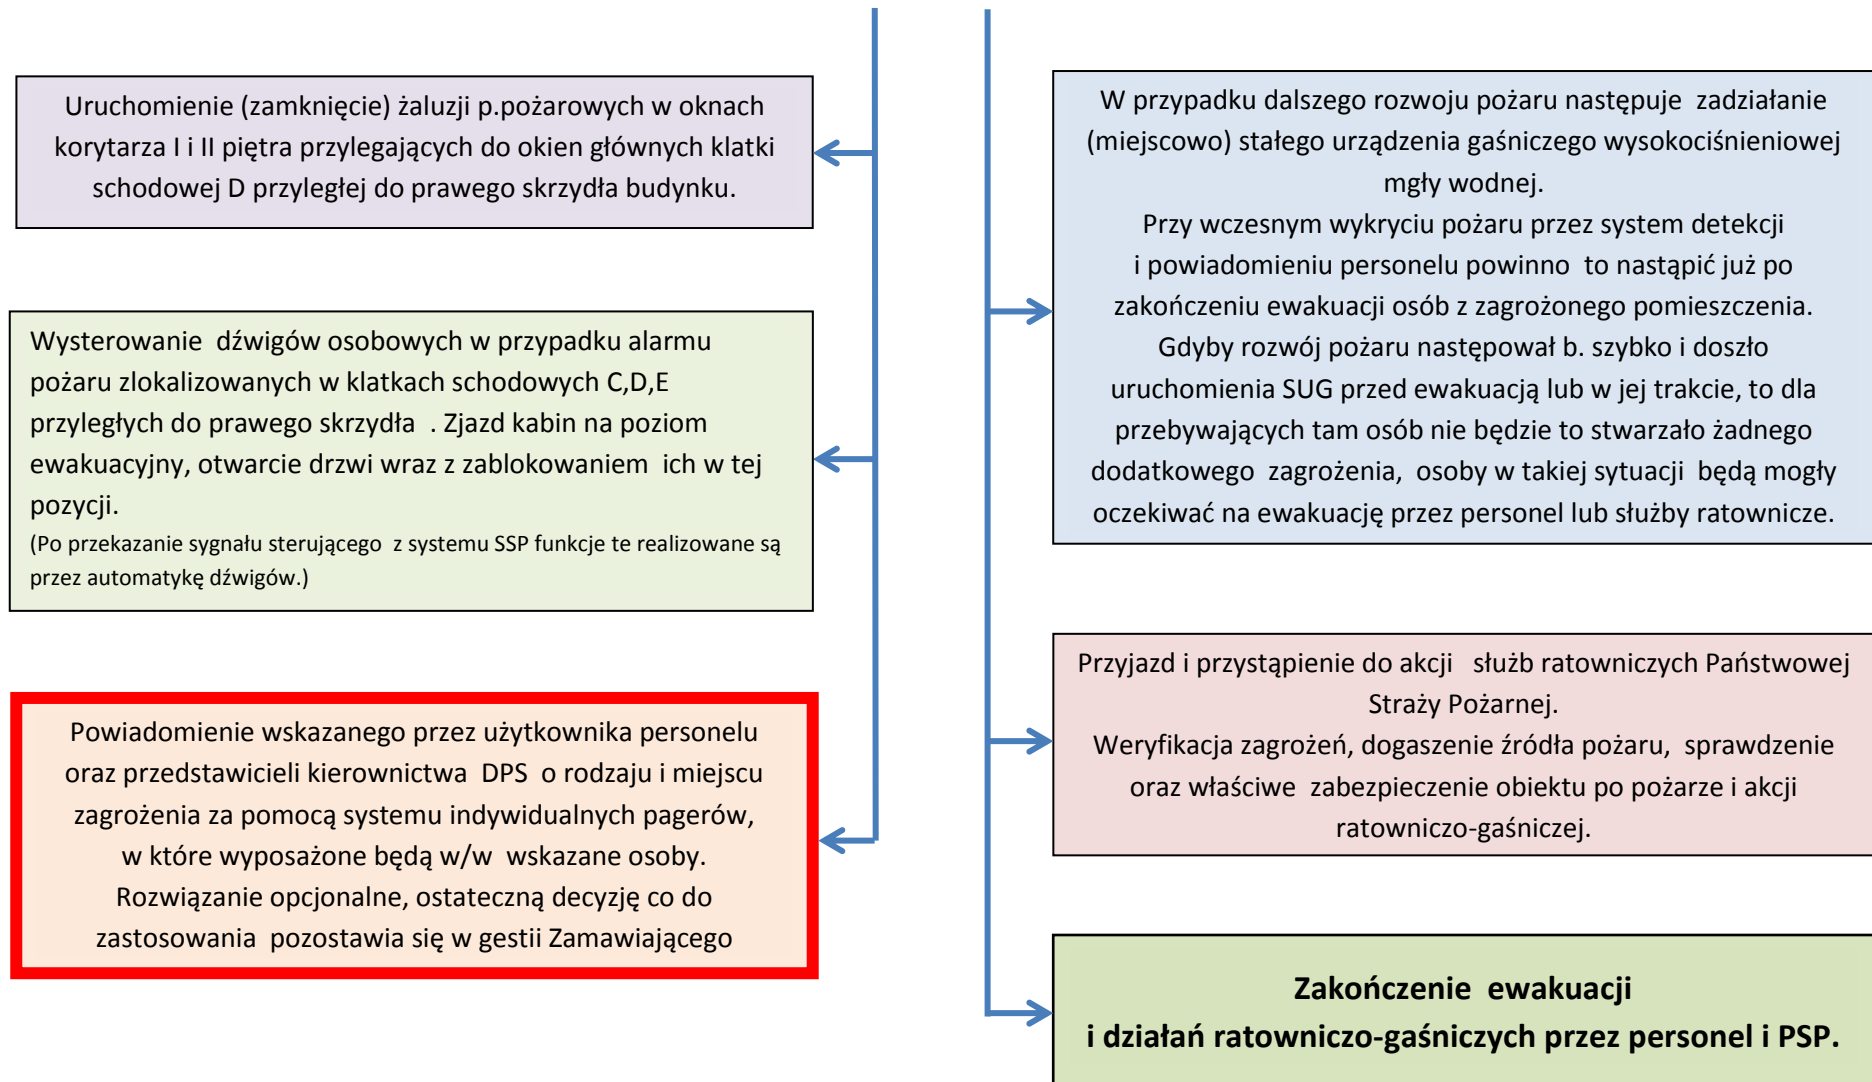

## II. Sygnalizacja pożaru przy pomocy ręcznego ostrzegacza pożarowego .

Założono powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym personelu (siostry zakonne) zlokalizowanego po lewej stronie końca skrzydła lewego na parterze budynku.

Rzut z oznaczonym pomieszczeniem w którym wykryto pożar (Rzut A/SL/parter).

Alarmowanie odbywać się będzie w przyjętym wariancie II stopniowym z czasem na rozpoznanie alarmu przez personel. Przy alarmie p.pożarowym wywołanym poprzez uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego sygnalizowany jest przez centralę SSP jako alarm II stopnia z pominięciem zwłoki na weryfikację. Zakłada się, że sygnał z Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego traktowany jest jako 100 % pewne, potwierdzone zagrożenie pożarem.

*Uwaga: Sygnał z ROP nie jest potwierdzeniem zagrożonego miejsca, pomieszczenia. Osoba która go uruchomiła po zauważeniu pożaru mogła przyjść w tym konkretnym przypadku zarówno z pomieszczeń skrzydła środkowego jak i lewego. Dlatego do momentu zasygnalizowania pożaru przez czujkę automatyczną (dokładna lokalizacja miejsca zagrożenia) personel musi w jak najkrótszym czasie dokonać lokalizacji zagrożonego pożarem pomieszczenia. Dla uwzględnienia maksymalnie niekorzystnych warunków które mogą wystąpić, przyjęto hipotetyczny wariant dla przedmiotowego opracowania, że czujka dymu została zasłonięta workiem foliowym przez pensjonariusza, aby uniemożliwić wykrycie przez system SSP palenia papierosów w pokoju.-*

Wciśnięcie przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego  
systemu SSP zlokalizowanego na parterze w klatce  
schodowej F skrzydła lewego budynku A

### Sygnalizacja Alarmu II stopnia po uruchomieniu ręcznego ostrzegacza pożarowego

Alarm sygnalizowany jest na wyniesionych panelach obsługi systemu SSP zlokalizowanych w budynku portierni oraz pomieszczeniu dyżurki na parterze części środkowej budynku A, a także na wyniesionych panelach wskazań systemu SSP zainstalowanych w pomieszczeniach dyżurek na wszystkich oddziałach i kondygnacjach w budynku A.

