



DETALE WYKONAWCZE

DETAL 1

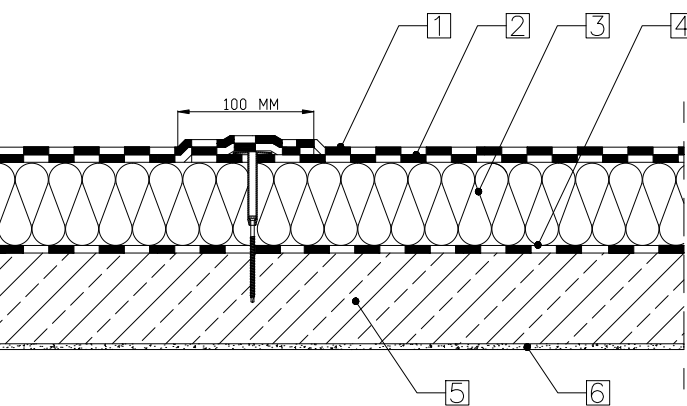


- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU

DETAL 2

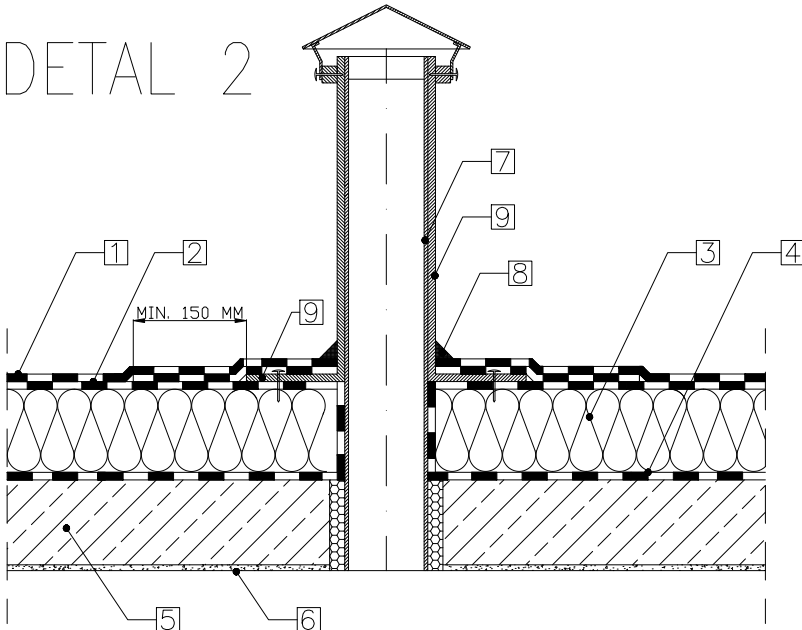


- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU
- 7. ISTNIEJĄCA RURA PRZEWODU SPALINOWEGO
- 8. USZCZELNIENIE BITUMICZNE
- 9. KOŁNIEŻ RURY

DETAL 3

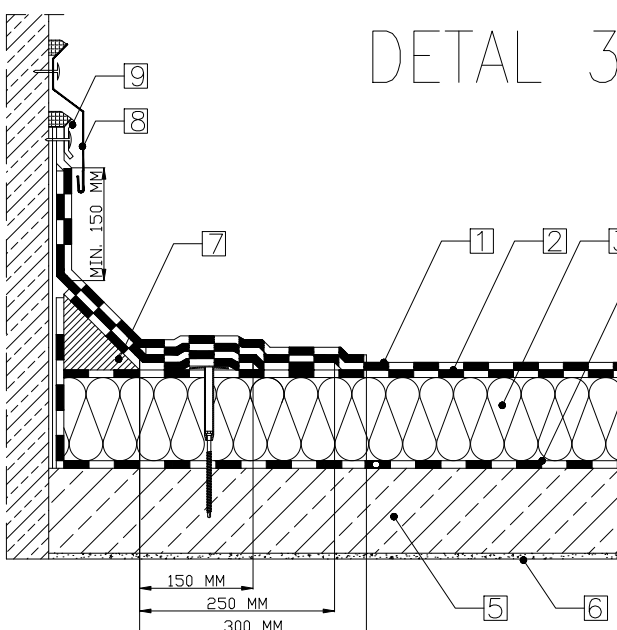

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU
- 7. KŁUN STYROPIANOWY
- 8. OBRÓBKA BLACHARSKA
- 9. KOLEK ROZPOROWY Z LISTWĄ DOCISKOWĄ


DETAL 4

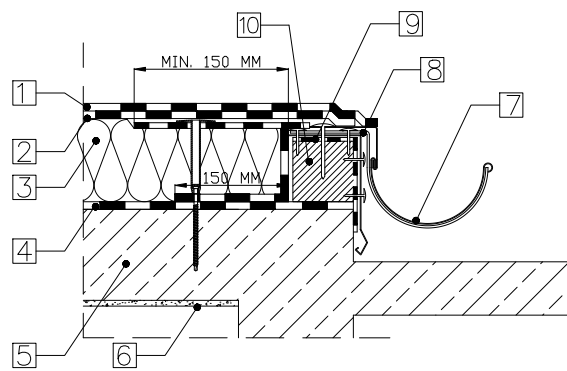

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU
- 7. ISTNIEJĄCA RYNNA I GZYMS POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- 8. OBRÓBKI BLACHARSKIE – PAS NADRYNNOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ ZGODNIE Z PKR.12.2.6. OPISU
- 9. WARSTWA ODCINAJĄCA
- 10. IMPREGNOWANY KRAWĘDZIAK DREWNIANY


DETAL 5

WYPROWADZENIE KABLI ELEKTR.

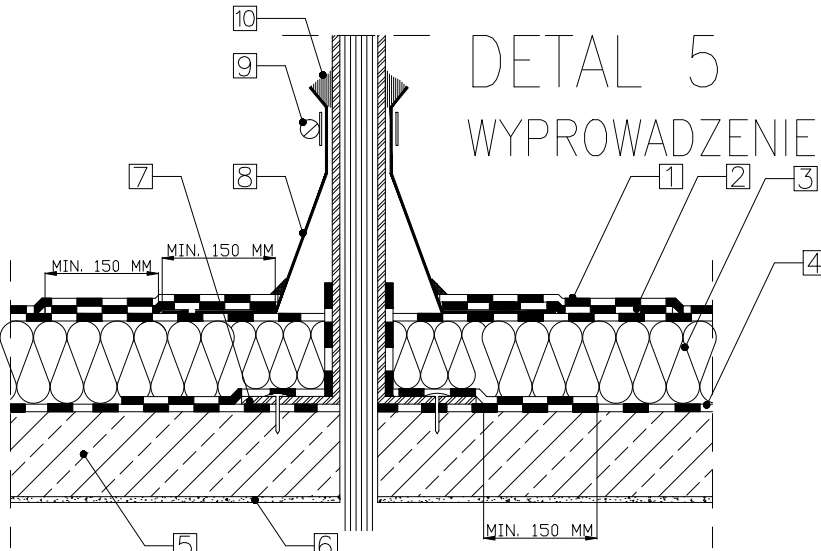

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU
- 7. KOŁNIEŻ RURY
- 8. KOŁNIEŻ
- 9. OCYNKOWANA OBEJMA RURY
- 10. USZCZELKA POLIURETANOWA

DETAL 6 – KALENICA

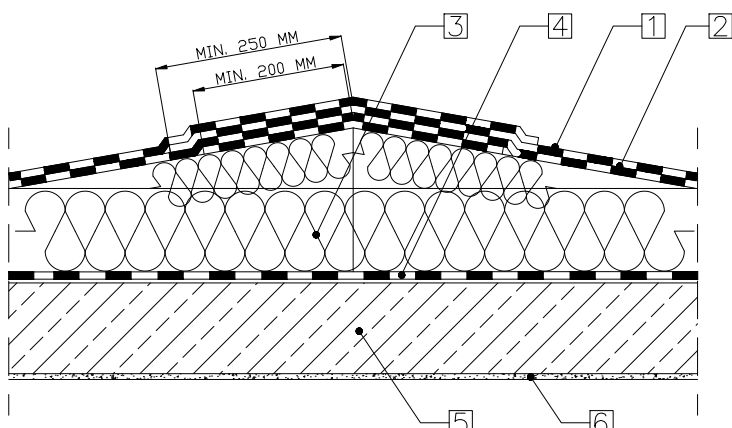

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 2. PAPA PODKLADOWA ZGODNIE Z PKT.12.2.5. OPISU
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm ZGODNIE Z PKT.12.2.4. OPISU
- 4. PAROIZOLACJA ZGODNIE Z PKT.12.2.3 OPISU
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZGODNIE Z PKT.12.2.8 OPISU

KKAD		Sp. z o.o.	www.kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26		31-231 KRAKÓW	e-mail:biuro@kkad.pl
NIP: 9452194591		KRS: 0000617535	tel. 695 627 902
			REGON: 364417608
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBYSTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.			
INWESTOR: Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta os. Zgody 1, 31–949 Kraków			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT STROPODACHU W BUDYNKU przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie			
DETALE WYKONAWCZE			
PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 182/2018	
arch. TOMASZ KOCEMBA		MPOIA 006/2006	BRANŻA ARCHITEKTURA
		STADIUM	P.W.
		DATA	VI.2018
		SKALA	
		NR RYS.	3