




Należy ocieplić stropodach styropapą  
Należy wymienić instalację odgromową zgodnie z projektem elektryki  
Należy wyremontować kominy  
Należy wymienić oryynnowanie

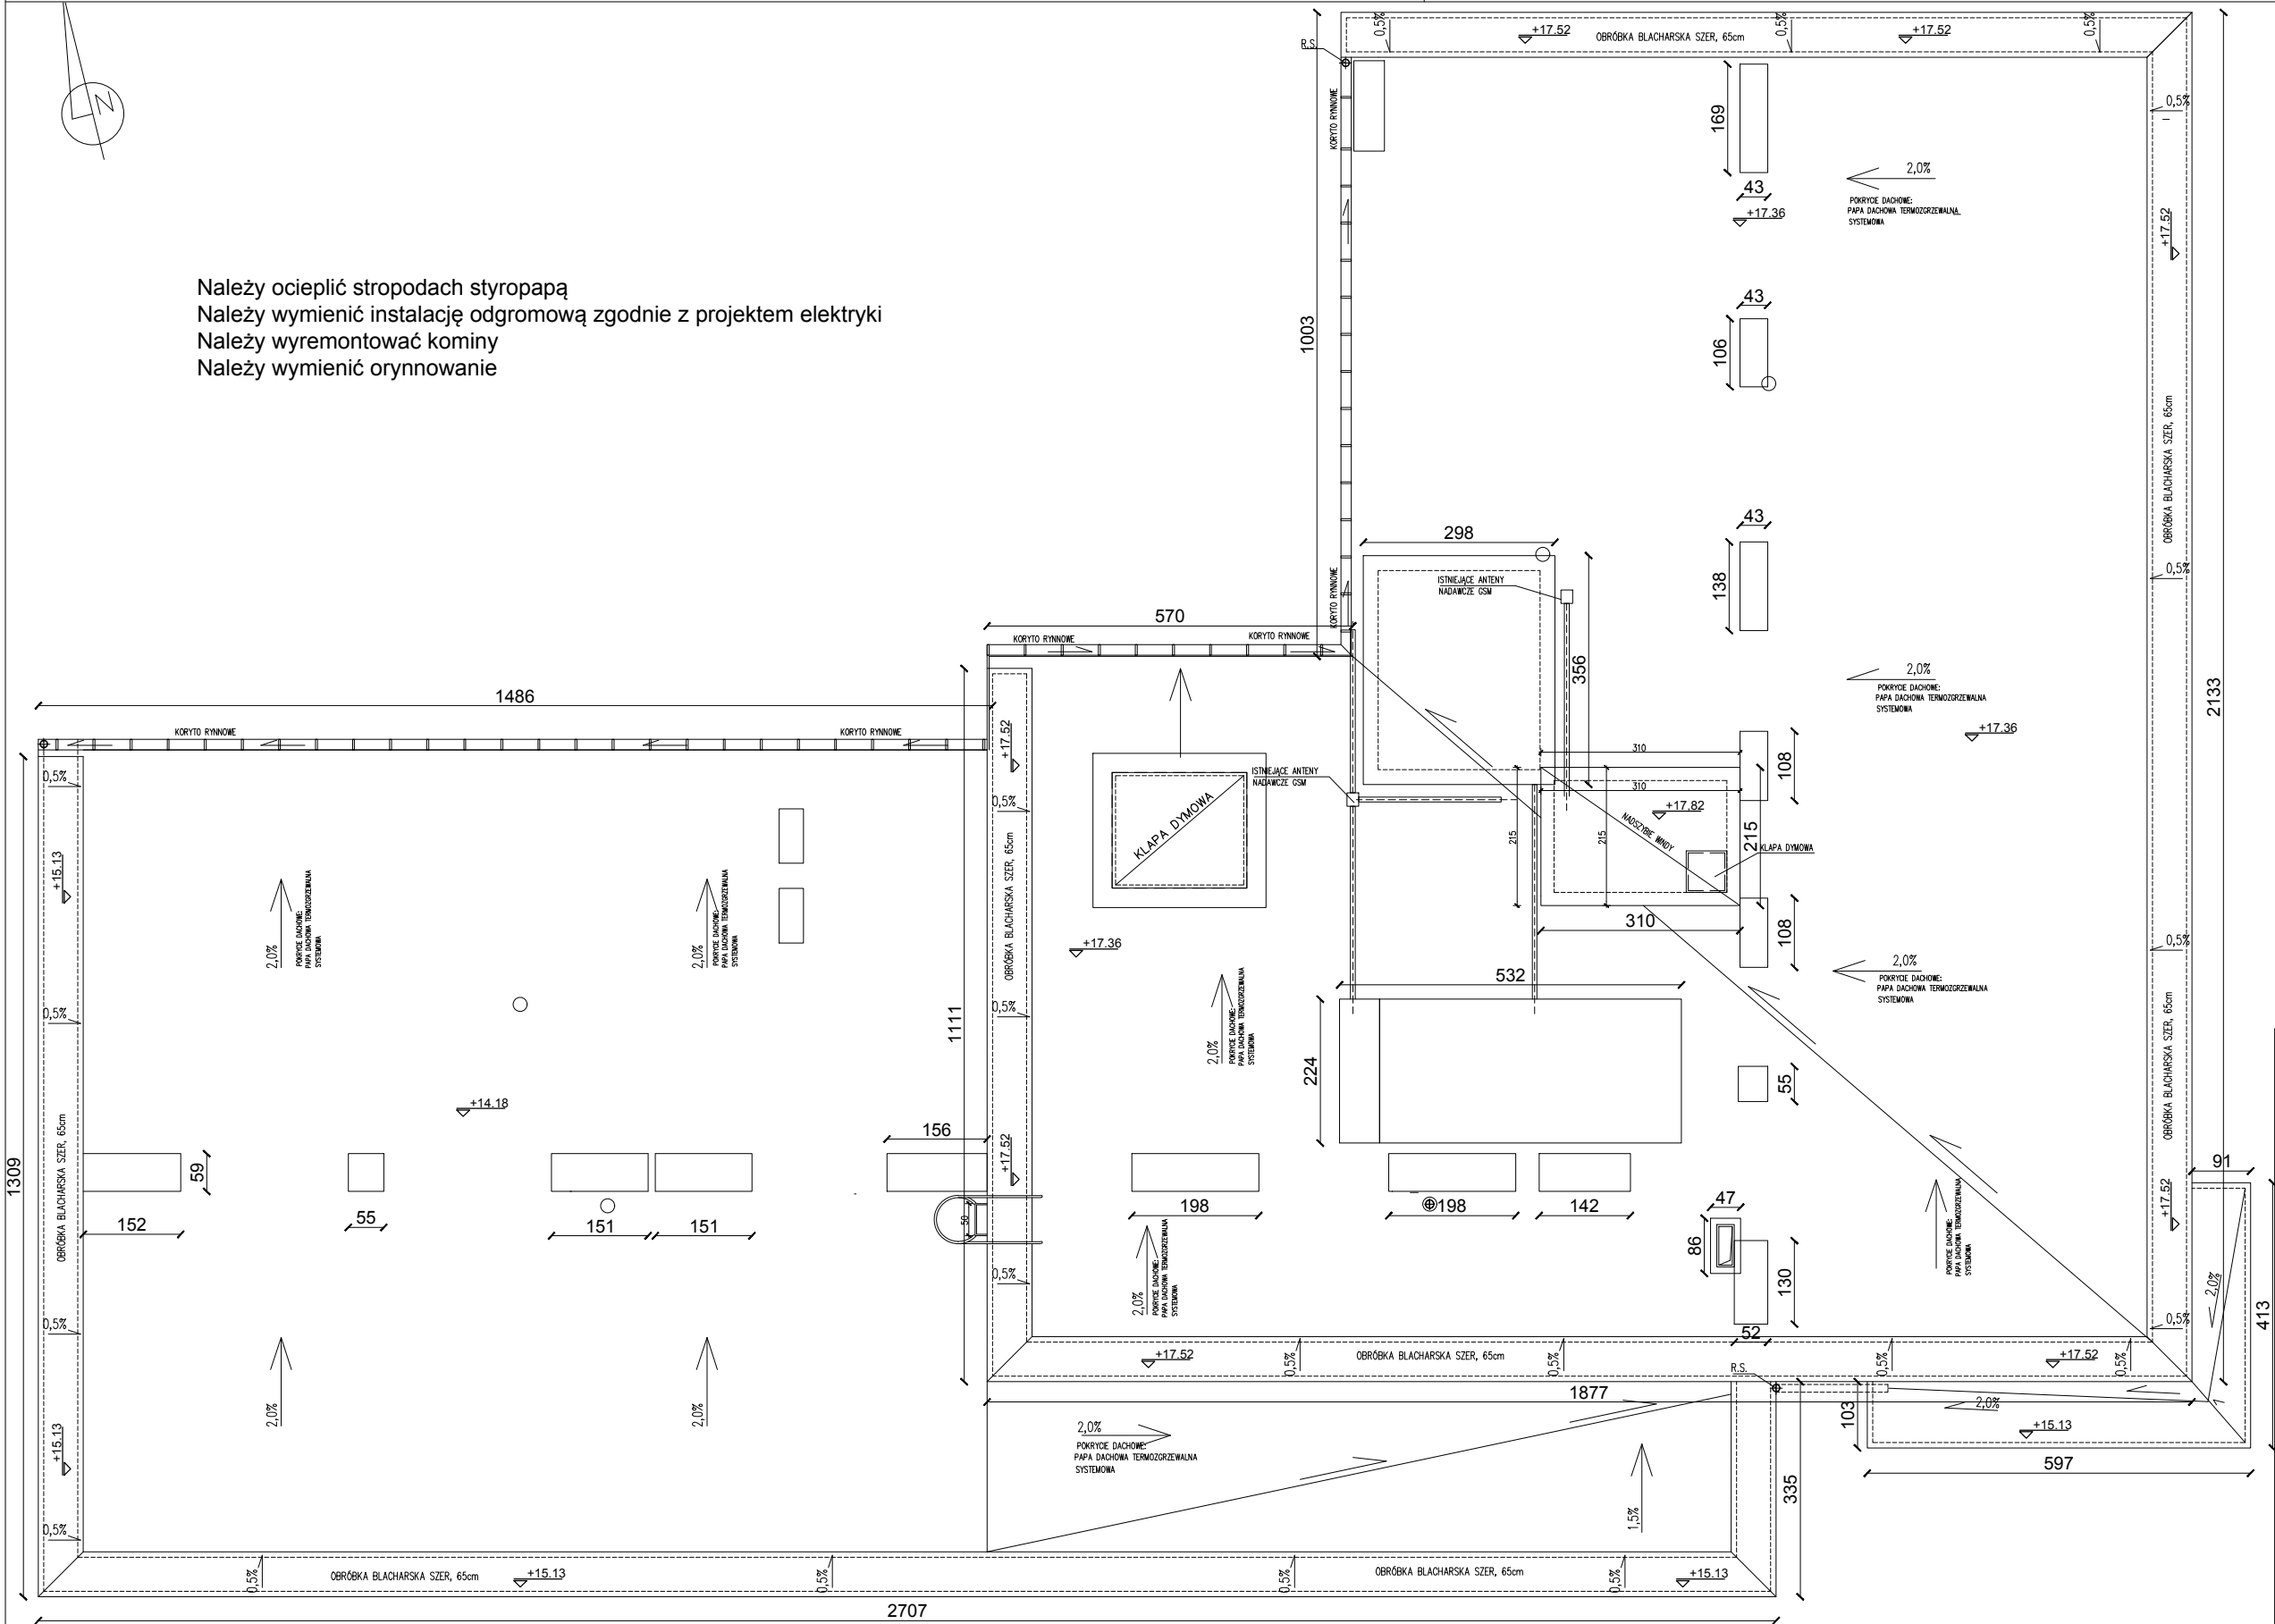

SOLARPOL POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice						
TEMAT:		Modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55 tj. budynku przy ul. Adama Chmielewskiego 6, ul. Krakowskiej 53 i ul. Krakowskiej 47 w Krakowie.			NR PROJ. IR 012-16	
BRANŻA:	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy Piłata	Nr BPP. Upr. 368/79		08.2016		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Zięba-Słiz	MPOJA046/2006		08.2016		
FORMAT	OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej , ul.Chmielewskiego 6, 31-066 Kraków					FAZA: PW
SKALA 1:100	TEMAT RYSUNKU: WIDOK DACHU					NR RYS. A-5
Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)						