

# PROTOKÓŁ NR. 20/2014

Zakład Instalacyjno-Budowlany  
Jan Wójcik  
31-018 Kraków, os. Złotego Wieku 61/30  
NIP 678-101-33-99  
REGON 350337659

Sprawdzenia skuteczności ochrony  
przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych.

z dnia 28.05.2014 r.

INSTYTUCJA: OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE


UL.TYNIECKA 6

OBIEKT : POMIESZCZENIA KUCHNI.

UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI :TN-C-S 230V/400V

TERMIN NASTĘPNYCH POMIARÓW : MAJ 2015

TABELA WYNIKÓW

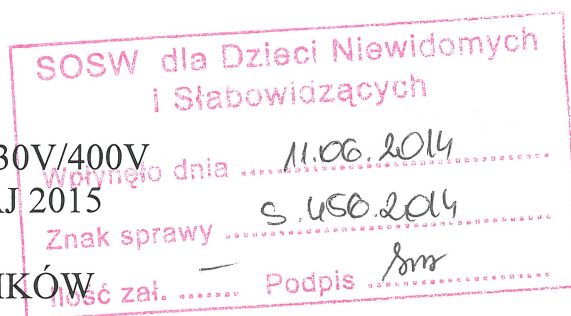

| Lp. | Nazwa badanego urządzenia           | TYP   | I zabezp | In zabezp | Oporność pętli   |        | Zapewnia    |
|-----|-------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|--------|-------------|
|     |                                     | ZABE. |          |           | zwarciowej (Ohm) |        | skuteczność |
|     |                                     |       | (A)      | (A)       | Zmierz           | Dopusz | tak-nie     |
| 1   | 2                                   | 3     | 4        | 5         | 6                | 7      | 8           |
| 2   | Tablica bezpiecznikowa GW           | WT    | 100      | 576,2     | 0,18             | 0,38   | TAK         |
| 3   | Tablica bezpiecznikowa TK           | WT    | 100      | 576,2     | 0,2              | 0,38   | TAK         |
| 4   | Tablica bezpiecznikowa TW           | WT    | 100      | 576,2     | 0,22             | 0,38   | TAK         |
| 5   | Tablica bezpiecznikowa WK           | S303C | 40       | 400       | 0,24             | 0,55   | TAK         |
| 6   | Zasilanie pieca konw-parowego       | S303C | 40       | 400       | 0,22             | 0,55   | TAK         |
| 7   | Zasilanie patelni elektrycznej nr.1 | S303C | 25       | 250       | 0,24             | 0,88   | TAK         |
| 8   | Zasilanie patelni elektrycznej nr.2 | S303C | 25       | 250       | 0,34             | 0,88   | TAK         |
| 9   | Zasilanie zmywarki do naczyń        | S303C | 25       | 400       | 0,31             | 0,55   | TAK         |
| 10  | Gniazdo wtyczkowe zapalarki         | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 11  | Gniazdo 3 fazowe                    | S303C | 10       | 100       | 0,32             | 2,2    | TAK         |
| 12  | Gniazdo 3 fazowe                    | S303C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 13  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 14  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 15  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 16  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 17  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 18  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 19  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 20  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 21  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 22  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 23  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |
| 24  | Gniazdo 1 fazowe                    | S301C | 16       | 160       | 0,34             | 1,38   | TAK         |

|    |                  |       |    |     |      |      |     |
|----|------------------|-------|----|-----|------|------|-----|
| 25 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 26 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 27 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 28 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 29 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 30 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 31 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 32 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 33 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 34 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 35 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 36 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 37 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 38 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 39 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 40 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 41 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 42 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 43 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |
| 44 | Gniazdo 1 fazowe | S301C | 16 | 160 | 0,34 | 1,38 | TAK |

Spis przyrządów pomiarowych : MIERNIK MZC-2. Nr 020590/98

**ORZECZENIE :URZĄDZENIA BADANE W PROTOKOLE POD WZGLENDEM  
OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SKUTECZNOŚCI  
ZEROWANIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PRZEPISÓW.  
URZĄDZENIA NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI.**

POMIAR WYKONAŁ :  
**JAN WÓJTOWICZ**  
NR.UPR.130/E/3129/2011  
WAŻNE DO 21.09.2016 R.

Zakład Instalacyjno-Budowlany  
**Jan Wójtowicz**  
31-048 Kraków, os. Złotego Wiekku 61/30  
NIP 678-101-33-99  
REGON 350337659  
PRAWNIONY DO WYKONYWANIA  
POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH  
ORAZ DOZORU EKSPLOATACJI  
**Jan Wójtowicz**

PROTOKÓŁ OTRZYMAŁ

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY  
ŚRODKA  
**mar. inż. Roman Czort**