


Rozdzielnica wnekowa 3x18, IP-X4, N+PE  
drzwiczki transparentne z zamkiem,  
Aparatura modułowa montaż na szynach TH35


Rozmieszczenie urządzeń i osprzętu instalacyjnego pokazano  
na planie instalacji budynku.

Tablica rozdzielcza kotłowni TK

Wymiana istniejącego sublicznika  
i tablicy p/t oznaczonej T-02

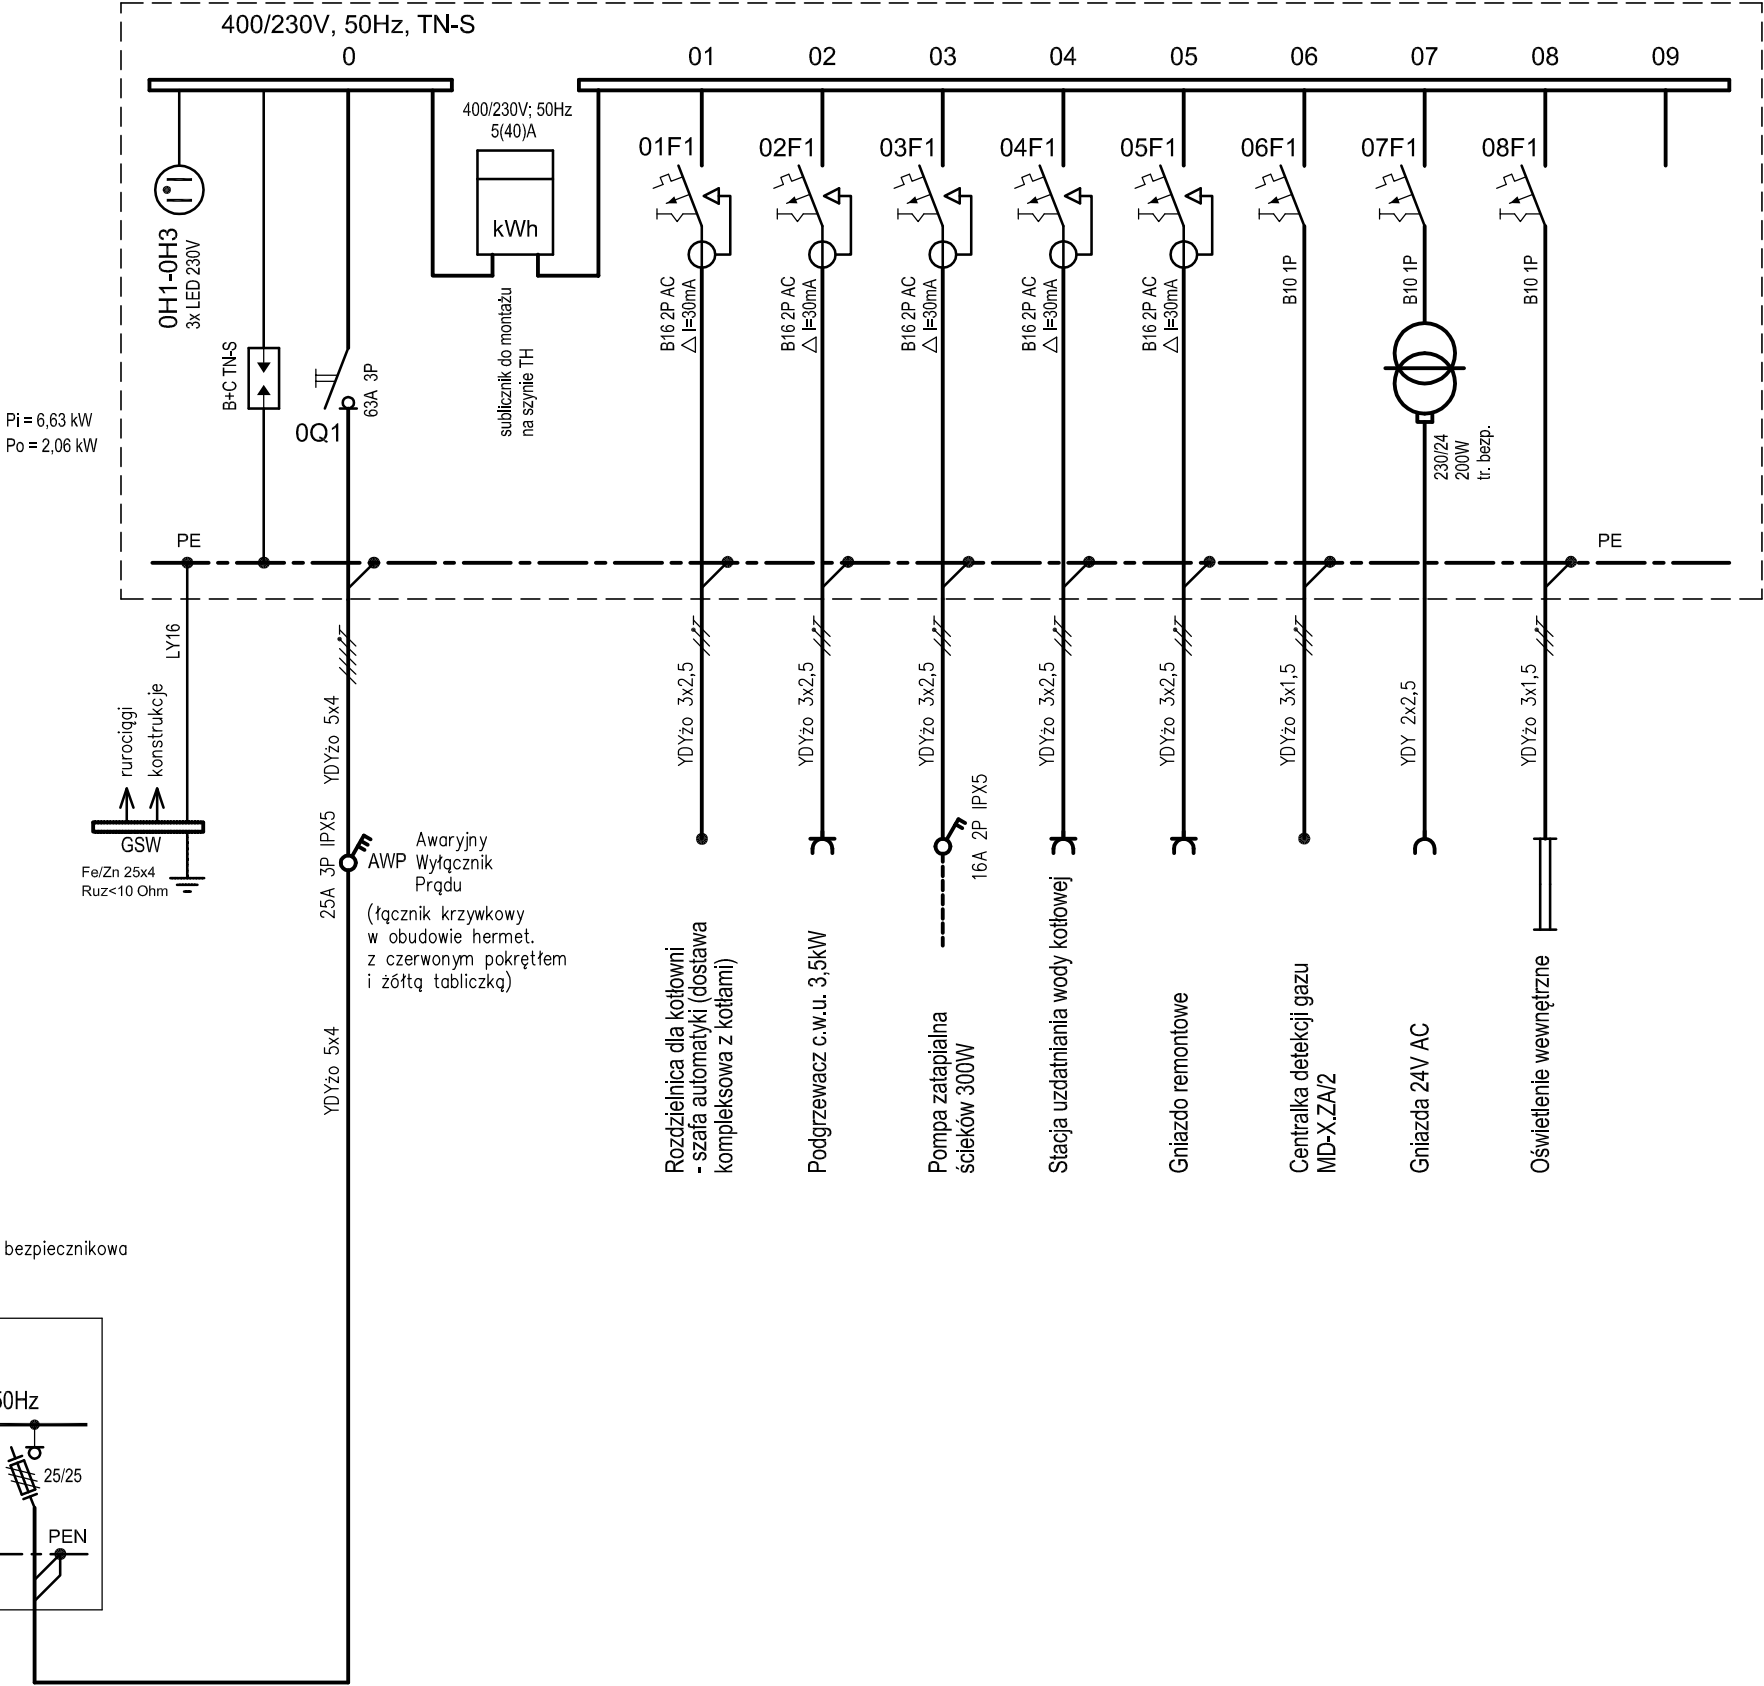

T-03 istniejąca tablica bezpiecznikowa  
Wymiana zabezpieczenia  
zasilania kotłowni



INSTALACJE ISTNIEJĄCE	400/230V TN-C	Samoczynne wyłączenie zasilania t<0,4s
INSTALACJE PROJEKTOWANE	400/230V TN-S	Samoczynne wyłączenie zasilania t<0,4s



**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**  
ADN INSTALACJE  
ul. Aleksandra Fredry 8/39  
30-605 Kraków  
tel. 537 776 627  
www.adninstalacje.pl

**INWESTOR**

Gmina Miejska Kraków  
- Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie  
z siedzibą przy ul. Ułanów 9

**OBIEKT**

Przebudowa kotłowni gazowej w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Dietla 70 w Krakowie

**ADRES INWESTYCJI**

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  
ul. Dietla 70  
31-039 Kraków

**PROJEKTOWAŁ**

mgr inż. Henryk Piech  
upr. bud. w spec. elektrycznej  
nr 174/94

**PODPIS**

**OPRACOWAŁ**

mgr inż. Marek Kowalik

**PODPIS**

**SPRAWDZIŁ**

inż. Andrzej Krzanowski  
upr. bud. w spec. elektrycznej  
nr 12/96

**PODPIS**

**BRANŻA**

Elektryczna

**FAZA**

Projekt budowlany

**TYTUŁ RYSUNKU**

Schemat zasilania, Tablica rozdzielcza kotłowni

**NR RYSUNKU**

PB-E-01

**SKALA**

—

**DATA**

czerwiec 2016