


HALA L - antresola				
Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	Pow. użytk. [m ²]	Maks. ilość osób w pom.	
LIJ.01	Sala ekspozycyjna na antresoli	84,00	35*	
-	Schody /S7/	12,52	-	
-	Dźwig osobowy /DZ/	3,22	-	
Suma:		99,74	0,00	

*) Wraz z salą ekspozycyjną na parterze (pom. nr LIJ/01).

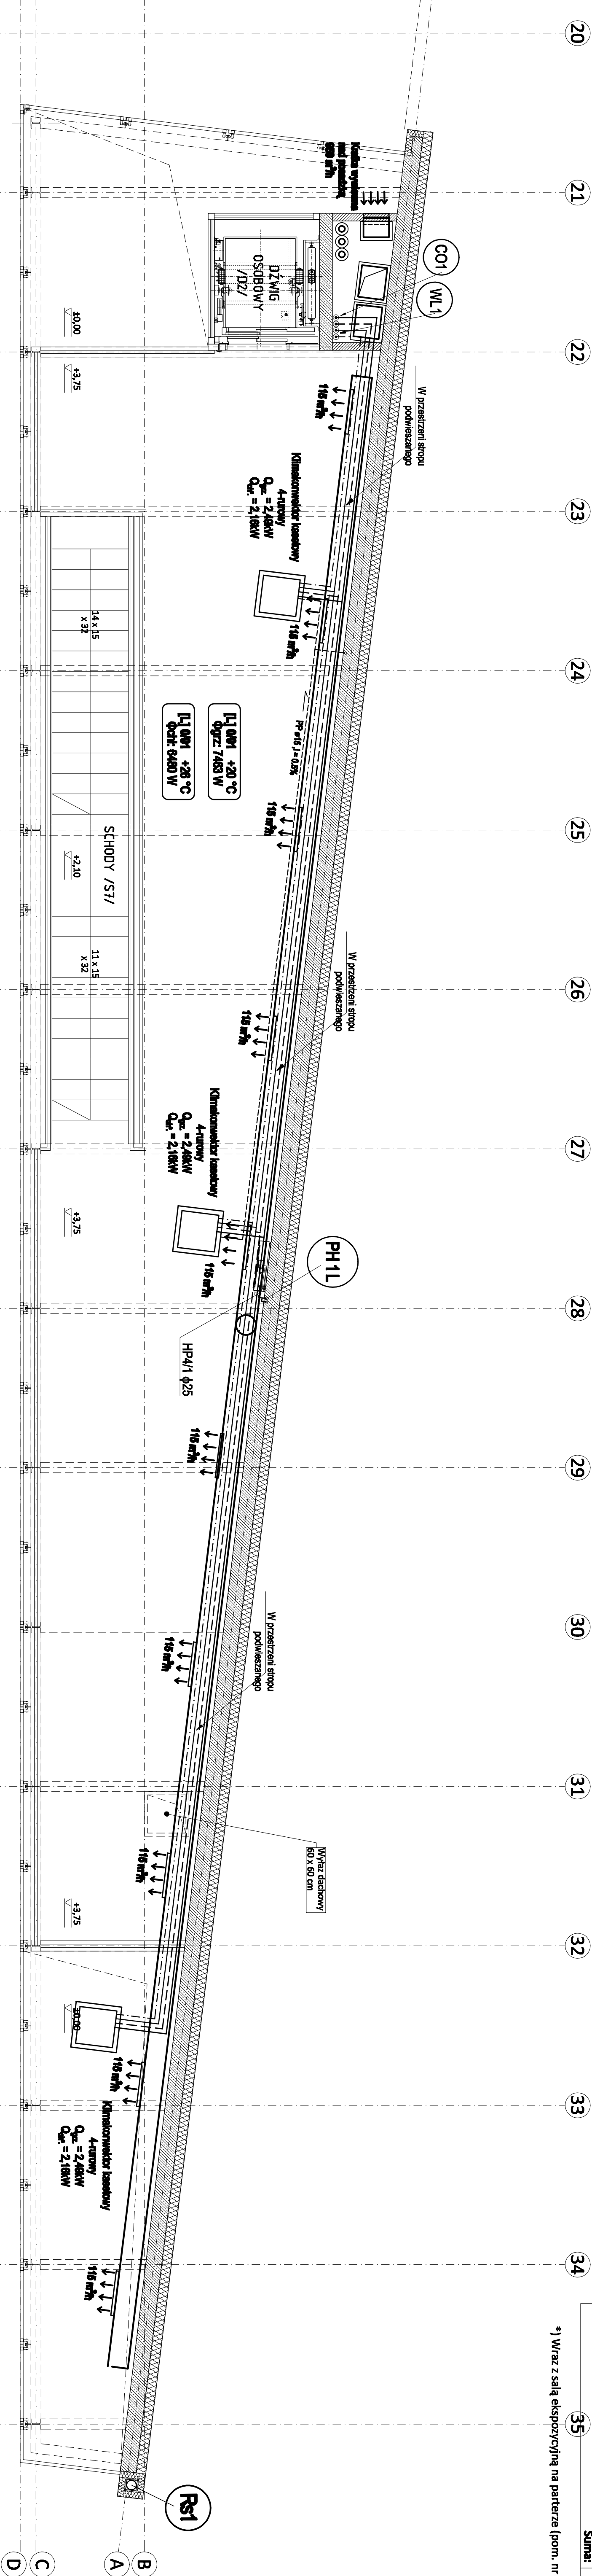

Oznaczenia:

- projektowana instalacja skroplin
- projektowane przewody wody hydrotłowej
- projektowane przewody c.o. zasilanie
- projektowane przewody c.o. powrót
- projektowane przewody wody lodowej zasilanie
- projektowane przewody wody lodowej powrót
- projektowane przewody wentylacji mechanicznej
- projektowane płyny c.o. i wody lodowej
- projektowane płyny wody hydrotłowej
- projektowana rura spustowa
- projektowany hydrant DN 25

OBIĘT:		BIURO PROJEKTÓW PKZ "ARKONA" Spółka z o.o.	
ADRES:		31 - 115 Kraków, Płac Słonecznego 3/5, tel. 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93	
IMI DZIAŁA:		KRAKÓW, UL. ŚW. WAWRZYNCA 15	
PROJEKTOWAŁ:		125/5, OBR. 12, KRAKÓW - ŚRÓDMIEŚCIE	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Elżbieta Korduszw	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Magdalena Wittek	
Faza:		mgr inż. Marcin Kozłowski	
BRANŻA:		Instalacje Sanitarne	
Instalacje wod.-kan., c.o., wody lodowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji		Rzut antresoli Hala L	
Skala:		1 : 50	
Numer rysunku:		IS-L-3	