

OC-02.1711.121.2018

ZALECENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.31 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art.34 ust.1 i art. 35 ust.2 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, po przeprowadzonej w dniu 26 października 2018 roku kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

**Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców
31-421 Kraków
ul. Naczelną 12**

poleca się:

1. Uzupelnienie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych budynku
Podstawa Prawna: § 181 ust 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr.75 poz.690 z późn.zm.)
Termin wykonania: 31 grudnia 2018 roku
2. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego głównego wyłącznika prądu
Podstawa Prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 109, poz. 719)
Termin wykonania: niezwłocznie
3. Przeprowadzenie kontroli instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w zakresie ciśnienia i wydajności poboru wody
Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 109, poz. 719)
Termin wykonania: niezwłocznie

Uzasadnienie:

Budynek w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi należy wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne.



Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznymi i czynnościami konserwacyjnym, zgodnie z zasadami w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Jednocześnie przypomina się że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności:

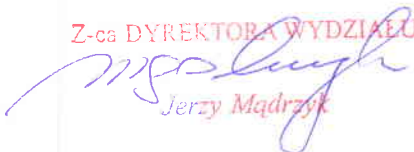
1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
- 2a zapewnić konserwację i naprawę sprzętu oraz urządzeń określonych w punkcie 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub w terenie bezpieczeństwa oraz możliwość ewakuacji;
4. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 4a zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
5. ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wykonanie powyższych zaleceń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz osób w nim przebywających.

O sposobie realizacji wyżej wymienionych zaleceń należy powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, powołując się na numer zaleceń - po upływie terminu określonego z zaleceniach pokontrolnych.

Sprawę prowadzi: Główny Specjalista - Leszek Sadowski, tel. 12 616-89-60

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Jerzy Mądrzyk

Otrzymują:

1. Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców
31-421 Kraków ul. Naczelną 12
2. a/a.
Do wiadomości:
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
30-529 Kraków ul. Józefińska 14