



Znak sprawy: ZP.J.DA.081.260.3.2020

Kraków, 28.02.2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa wyposażenia biurowego i magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawa pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyposażenia biurowego i magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego** wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

W formularzu cenowym Lp.33 podano 2 szt rolet, natomiast w OPZ - 13 szt. Która ilość jest właściwa?

Odpowiedź nr 1:

W zakres zamówienia wchodzi: 2 rolety do magazynów studyjnych (w ramach zadania 1) oraz komplet 13 rolet do Pracowni Digitalizacji Obrazowej (zadanie 2).

Zamawiający koryguje Formularz cenowy w tym zakresie. Zmieniony Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Ławka szatniowa w pom. -1,5 (piwnica) - w formularzu cenowym Lp.81 podano 1 szt, natomiast w OPZ - 2 szt. Która ilość jest właściwa? Prosimy o rysunek poglądowy ławki.

Odpowiedź nr 2:

W zakres zamówienia wchodzi 2 ławki szatniowe (jeden komplet ławek). Zamawiający koryguje Formularz cenowy w tym zakresie. Zmieniony Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

Krzesło obrotowe biurowe Lp.59, krzesła Lp. 16,17, 18, 19 - prosimy rysunki poglądowe krzeseł.

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

Odpowiedź nr 3:

Rysunki poglądowe stanowią odpowiednio załączniki nr 3 do 7 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:

Krzeseła obrotowe odporne na chemię Lp. 67, 84 - na jakie substancje chemiczne mają być odporne? Czy wymagane jest siedzisko, oparcie tapicerowane, czy z tworzywa? Jaki jest kolor podstawy? Prosimy o rysunki poglądowe krzesel.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia:

- Krzesło obrotowe z podłokietnikami z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego materiału w kolorze czarnym, nie chłonnym wody, odpornym na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe. Kolor podstawy czarny. Rysunek poglądowy stanowi załącznik 9 do niniejszego pisma.

- Taboret obrotowy laboratoryjny z siedziskiem wykonanym z antypoślizgowego materiału w kolorze czarnym, nie chłonnym wody, odpornym na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe. Kolor podstawy czarny. Rysunek poglądowy stanowi załącznik 10 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5:

W przypadku rozbieżności w ilości poszczególnych mebli w OPZ i w formularzu cenowym (np. regał - Lp.27, kosz 60l - Lp 58, kosz biurowy - Lp.15, szafa ognioodporna - Lp.47, regał na muzealia) - które ilości należy uwzględnić?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowe ilości zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia. Zmieniony Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:

Kontenery - w OPZ podano, iż należy je wykonać z płyty meblowej MDF okleinowanej w kolorze RAL7042 - czy należy przyjąć płytę meblową laminowaną w kolorze odpowiadającemu RAL7042, czy z płyty MDF lakierowanej w tym kolorze?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć okleinę.

Pytanie nr 7:

Biurka Lp.1, blat Lp.75, stół Lp.41, stół Lp.36 - w OPZ podano wymiar profilu nóg, a nie został określony wymiar profilu stelaża - ramy pod blatem, do którego mocowane będą nogi - prosimy o wskazanie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wyjaśnia: profil ramy/stelaża pod blatem wys. 50 szer. 25 gr. 1,3 mm

Pytanie nr 8:

Czy plecy w szafach i regałach należy wykonać z płyty meblowej gr. 18 mm, jak ich pozostałe elementy?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Błat stalowy na nogach stalowych - Lp. 76 - z jakiego rodzaju stali należy go wykonać? Prosimy o rysunek poglądowy stołu.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że blat należy wykonać ze stali nierdzewnej. Rysunek poglądowy stanowi załącznik 8 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 10:

Szafa ognioodporna - prosimy o wskazanie referencyjnej szafy, gdyż podane w OPZ wymiary są nietypowe, jak na tego typu produkt. Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach: szerokość w zakresie 90 - 95 cm, głębokość w zakresie 42 - 55 cm, wysokość w zakresie 195 - 200 cm ?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza wymiary szaf o szerokości i głębokości w powyższym zakresie, jednakże wysokość szaf winna być zgodna z poziomem regałów biurowych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których będą znajdowały się szafy.

Pytanie nr 11:

Pom. 0.11 - prosimy skorygowanie wymiarów blatów i ciągów mebli kuchennych opisanych w OPZ i wskazanie do nich odpowiednich pozycji w formularzu cenowym.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyjaśnia: W formularzu cenowym meble wskazano w pozycjach – poz. 2, 3 i 6. Dla uproszczenia Zamawiający koryguje Formularz i wprowadza całość wyposażenia meblowego w kuchni jako poz. 6: ciągi mebli kuchennych z blatami – 1 komplet. Pozycji 2 i 3 nie należy wyceniać. Zmieniony Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający koryguje wymiary: Na prawo od wejścia ciąg mebli kuchennych szafki wiszące i stojące na dł. 304 cm, do tego blat kuchenny dł. 304 cm. Na lewo od wejścia ciąg mebli kuchennych pod umywalką i zlewem dł. 120 cm do tego blat dł. 242 cm pod którym będą też zmywarka i lodówka.

Pytanie nr 12:

Mebel 3_5_5 - prosimy o określenie konstrukcji wsporczej blatu.

Odpowiedź nr 12:



Zamawiający wyjaśnia: blat będzie spoczywał na czterech komódkach. W zakres zamówienia wchodzi sam blat.

Pytanie nr 13:


Stół specjalistyczny Lp.69 - prosimy o rysunek poglądowy.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dysponuje obecnie takim stołem – zrobionym na zamówienie. Poniżej rysunek poglądowy:

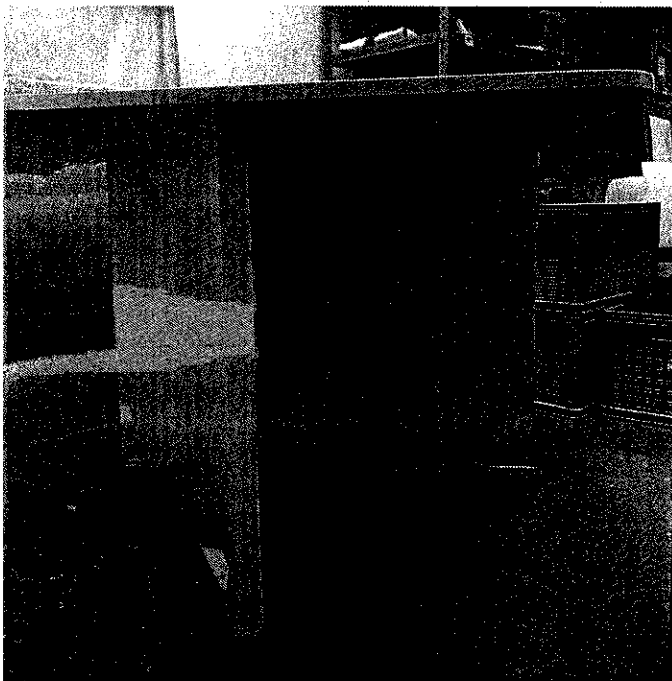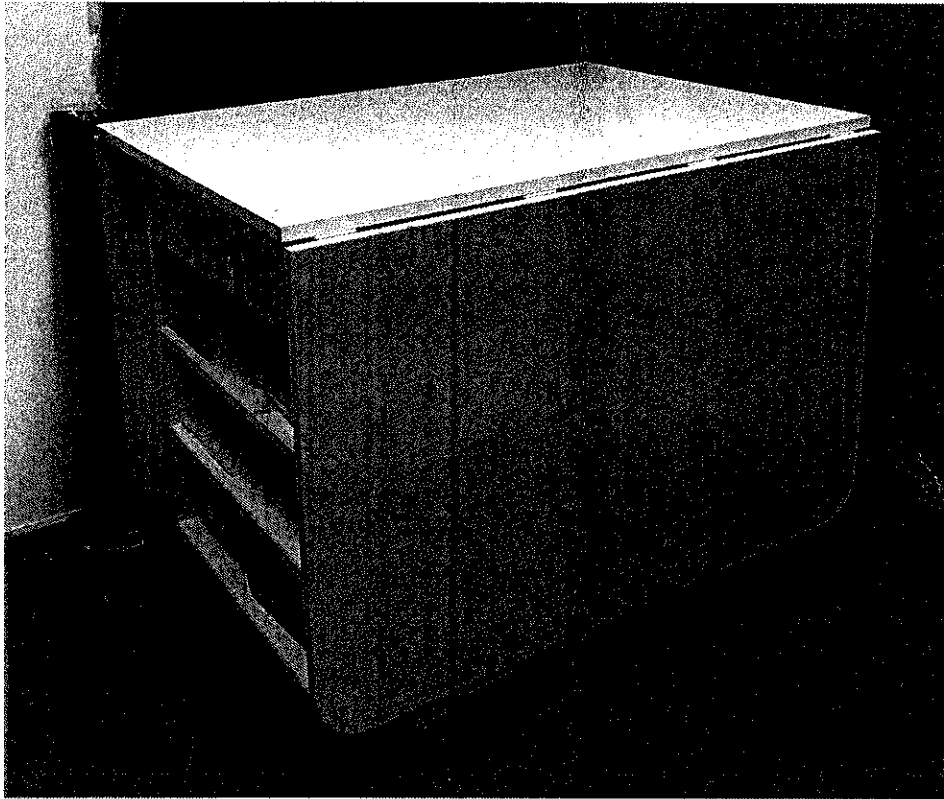

de

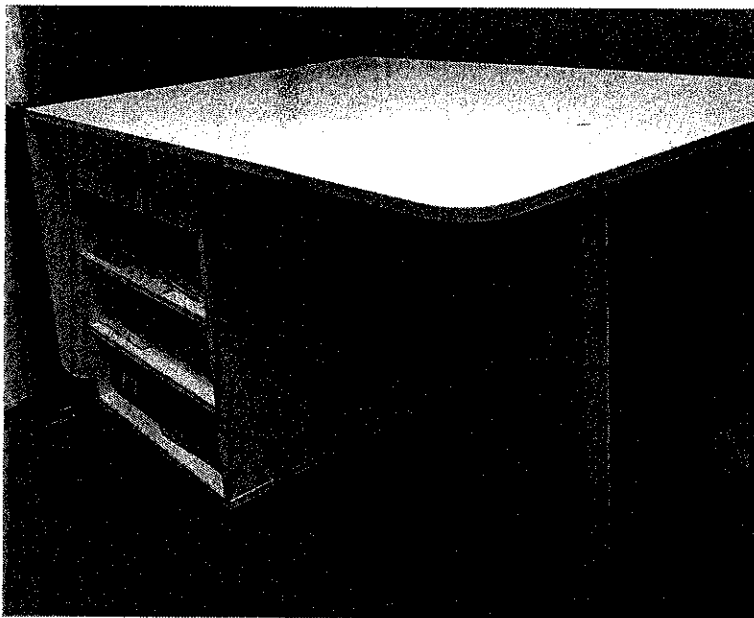

Pytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ "Termin wykonania zamówienia": z: "do 4 tygodni od daty podpisania umowy", na: "do 6 tygodni od daty podpisania umowy". Ze względu na szeroki zakres przedmiotu zamówienia, który obejmuje zarówno meble, jak i krzesła, szafy metalowe ognioodporne, różnorodne akcesoria, sprzęt AGD, rolety, wymagany termin realizacji "do 4 tygodni od daty podpisania umowy" - jest nierealny i niemożliwy do dotrzymania przez wykonawcę. Producenci krzeseł, szaf metalowych obecnie potwierdzają terminy dostaw w przedziale 4-6 tygodni. Do wykonania projektowanych mebli należy zastosować materiały, które wykonawca musi zamówić w wybranej kolorystyce (min. laminaty hpl) u producentów, a podawany przez nich czas oczekiwania na realizację jest min. 3 tygodnie. Proces realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje także wykonanie pomiarów w budynku, rysunków warsztatowych, wykonawczych,

uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Zamawiającym, które to czynności również zajmują określony przedział czasowy. Dlatego realny termin prawidłowego i rzetelnego wykonania zamówienia to minimum 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu pod warunkiem, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie – tzn. w terminie wcześniejszym Wykonawca dostarczy te meble akcesoria którymi dysponować będzie wcześniej.

Pytanie nr 15:

Regał na muzealia w pom. 2.8 - jest opisany w OPZ, natomiast nie ma takiej pozycji w formularzu cenowym. Czy przedmiot zamówienia obejmuje ten regał i należy go dodać do formularza cenowego?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyjaśnia: w zakres zamówienia wchodzi regał na muzealia w pom. 2.8. Zamawiający koryguje Formularz cenowy w tym zakresie. Zmieniony Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

- a) zapis w Rozdziale 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany dla obu części poprzez sukcesywne dostawy w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- b) § 4 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy sukcesywne dostawy w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Muzeum Fotografii
w Krakowie
Marek Świca