


TABLICA PIĘTROWA 2TP1 (doposaż.)
PIĘTRO

2TP1
Pz=14.0kW

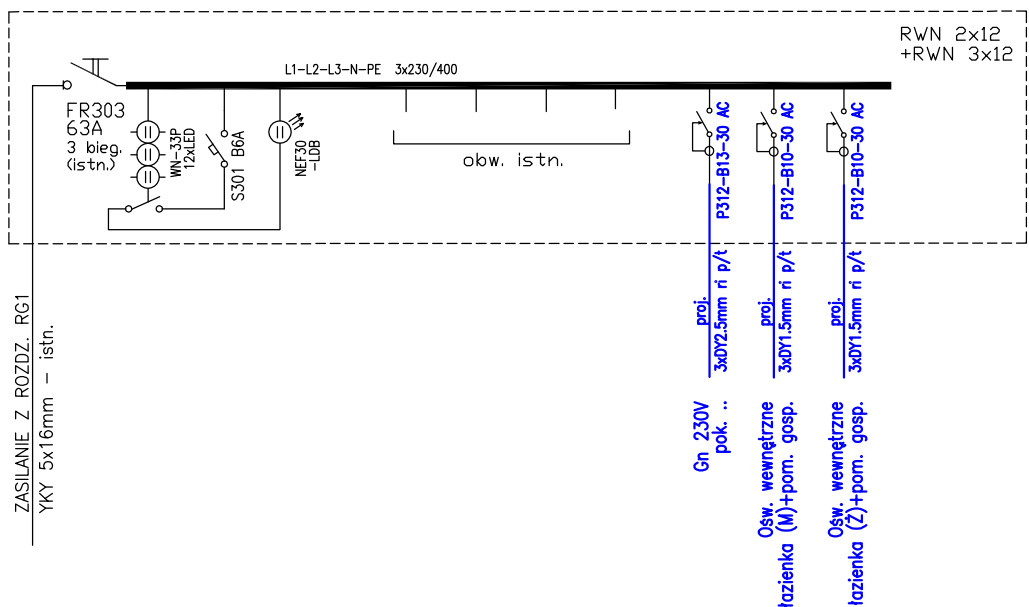

ZESTAWIENIE APARATURY DLA TABLICY „2TP1” (piętro)

	L.p	Nazwa aparatu	Typ	Ilość	Producent	Nr ref.	Uwagi
doposażyć	1.	Wyłącznik różnicowoprądowy, charakterystyka wyzwalacza nadprądowych B 10A, 30 mA, A	P312-B10-30 A	2	LEGRAND	0085 04	
	2.	Wyłącznik różnicowoprądowy, charakterystyka wyzwalacza nadprądowych B 13A, 30 mA, AC	P312-B13-30 AC	1	LEGRAND	0084 01	

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY TNC-S

UWAGA:

- Schemat obwodów istniejących odtworzono wg proj. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie – standaryzacja. PIĘTRO. – Instalacje elektr. dla pomieszczeń mieszkalnych nr 33–42.
- W dokumentacji powykonawczej należy numerować obwody wg ich lokalizacji na zrealizowanej tablicy piętrowej.

PROJEKT: MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. PRASKIEJ 25 W KRAKOWIE – STANDARDYZACJA. PARTER I PIĘTRO. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z REMONTEM ZESPOŁU ŁAZIENEK "ŁAZIENKA NR 1"			
OBIEKT: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ – UL. PRASKA 25, 30–329 KRAKÓW			
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 30–329 KRAKÓW, UL. PRASKA 25	PRACOWNIA PROJEKTOWA: K.M. PROJEKTOWANIE INSTALACJI, SIECI I URZĄDZŃ ELEKTRYCZNYCH 30–549 KRAKÓW, UL. TRAUUGUTTA 16/12		
	PROJEKTOWAŁ:	Nr upr.proj.	Podpis
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	mgr inż. Krzysztof Majka	Upr. 142-Km/75	
BRANŻA: ELEKTRYKA	SPRAWDZIŁ:	Nr upr.proj.	
TYTUŁ: TAB. PIĘTROWA 2TP1 (istn.+doposaż.), SCHEMAT	mgr inż. Witold Kotela	Upr. 492/94	
SKALA: –	DATA: WRZESIEŃ 2010	NR RYSUNKU: 3	