

Załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

LEGENDA:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

LEGENDA:

A-B; F-G

B-E; C-D

E-E1; E1-F

X X X
X X X

DN125

**PRZEBUDOWA/BUDOWA SIECI C.O. - RURY PREIZOLOWANE STAŁOWE
PROWADZENIE SIECI W GRUNCIE I ISTNIEJĄCYM KANALE CIEPŁOWNICZYM**

BUDOWA SIECI C.O. - LOKALIZACJA W ISTNIEJĄCYM KANALE PRZELAZOWYM

**BUDOWA SIECI C.O. - LOKALIZACJA W POMIĘSZCZENIACH PODZIEMI SUKIENNIC
I RYNKU GŁÓWNEGO**

ISTNIEJĄCA SIEĆ CIEPŁOWNICZA


ISTNIEJĄCA SIEĆ CIEPŁOWNICZA KANAŁOWA

ISTNIEJĄCA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA NIEISTNIEJĄCA

**SZEROKOŚĆ PASA EKSPLOATACYJNEGO
DLA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLNEJ**

SREDNICA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLNEJ

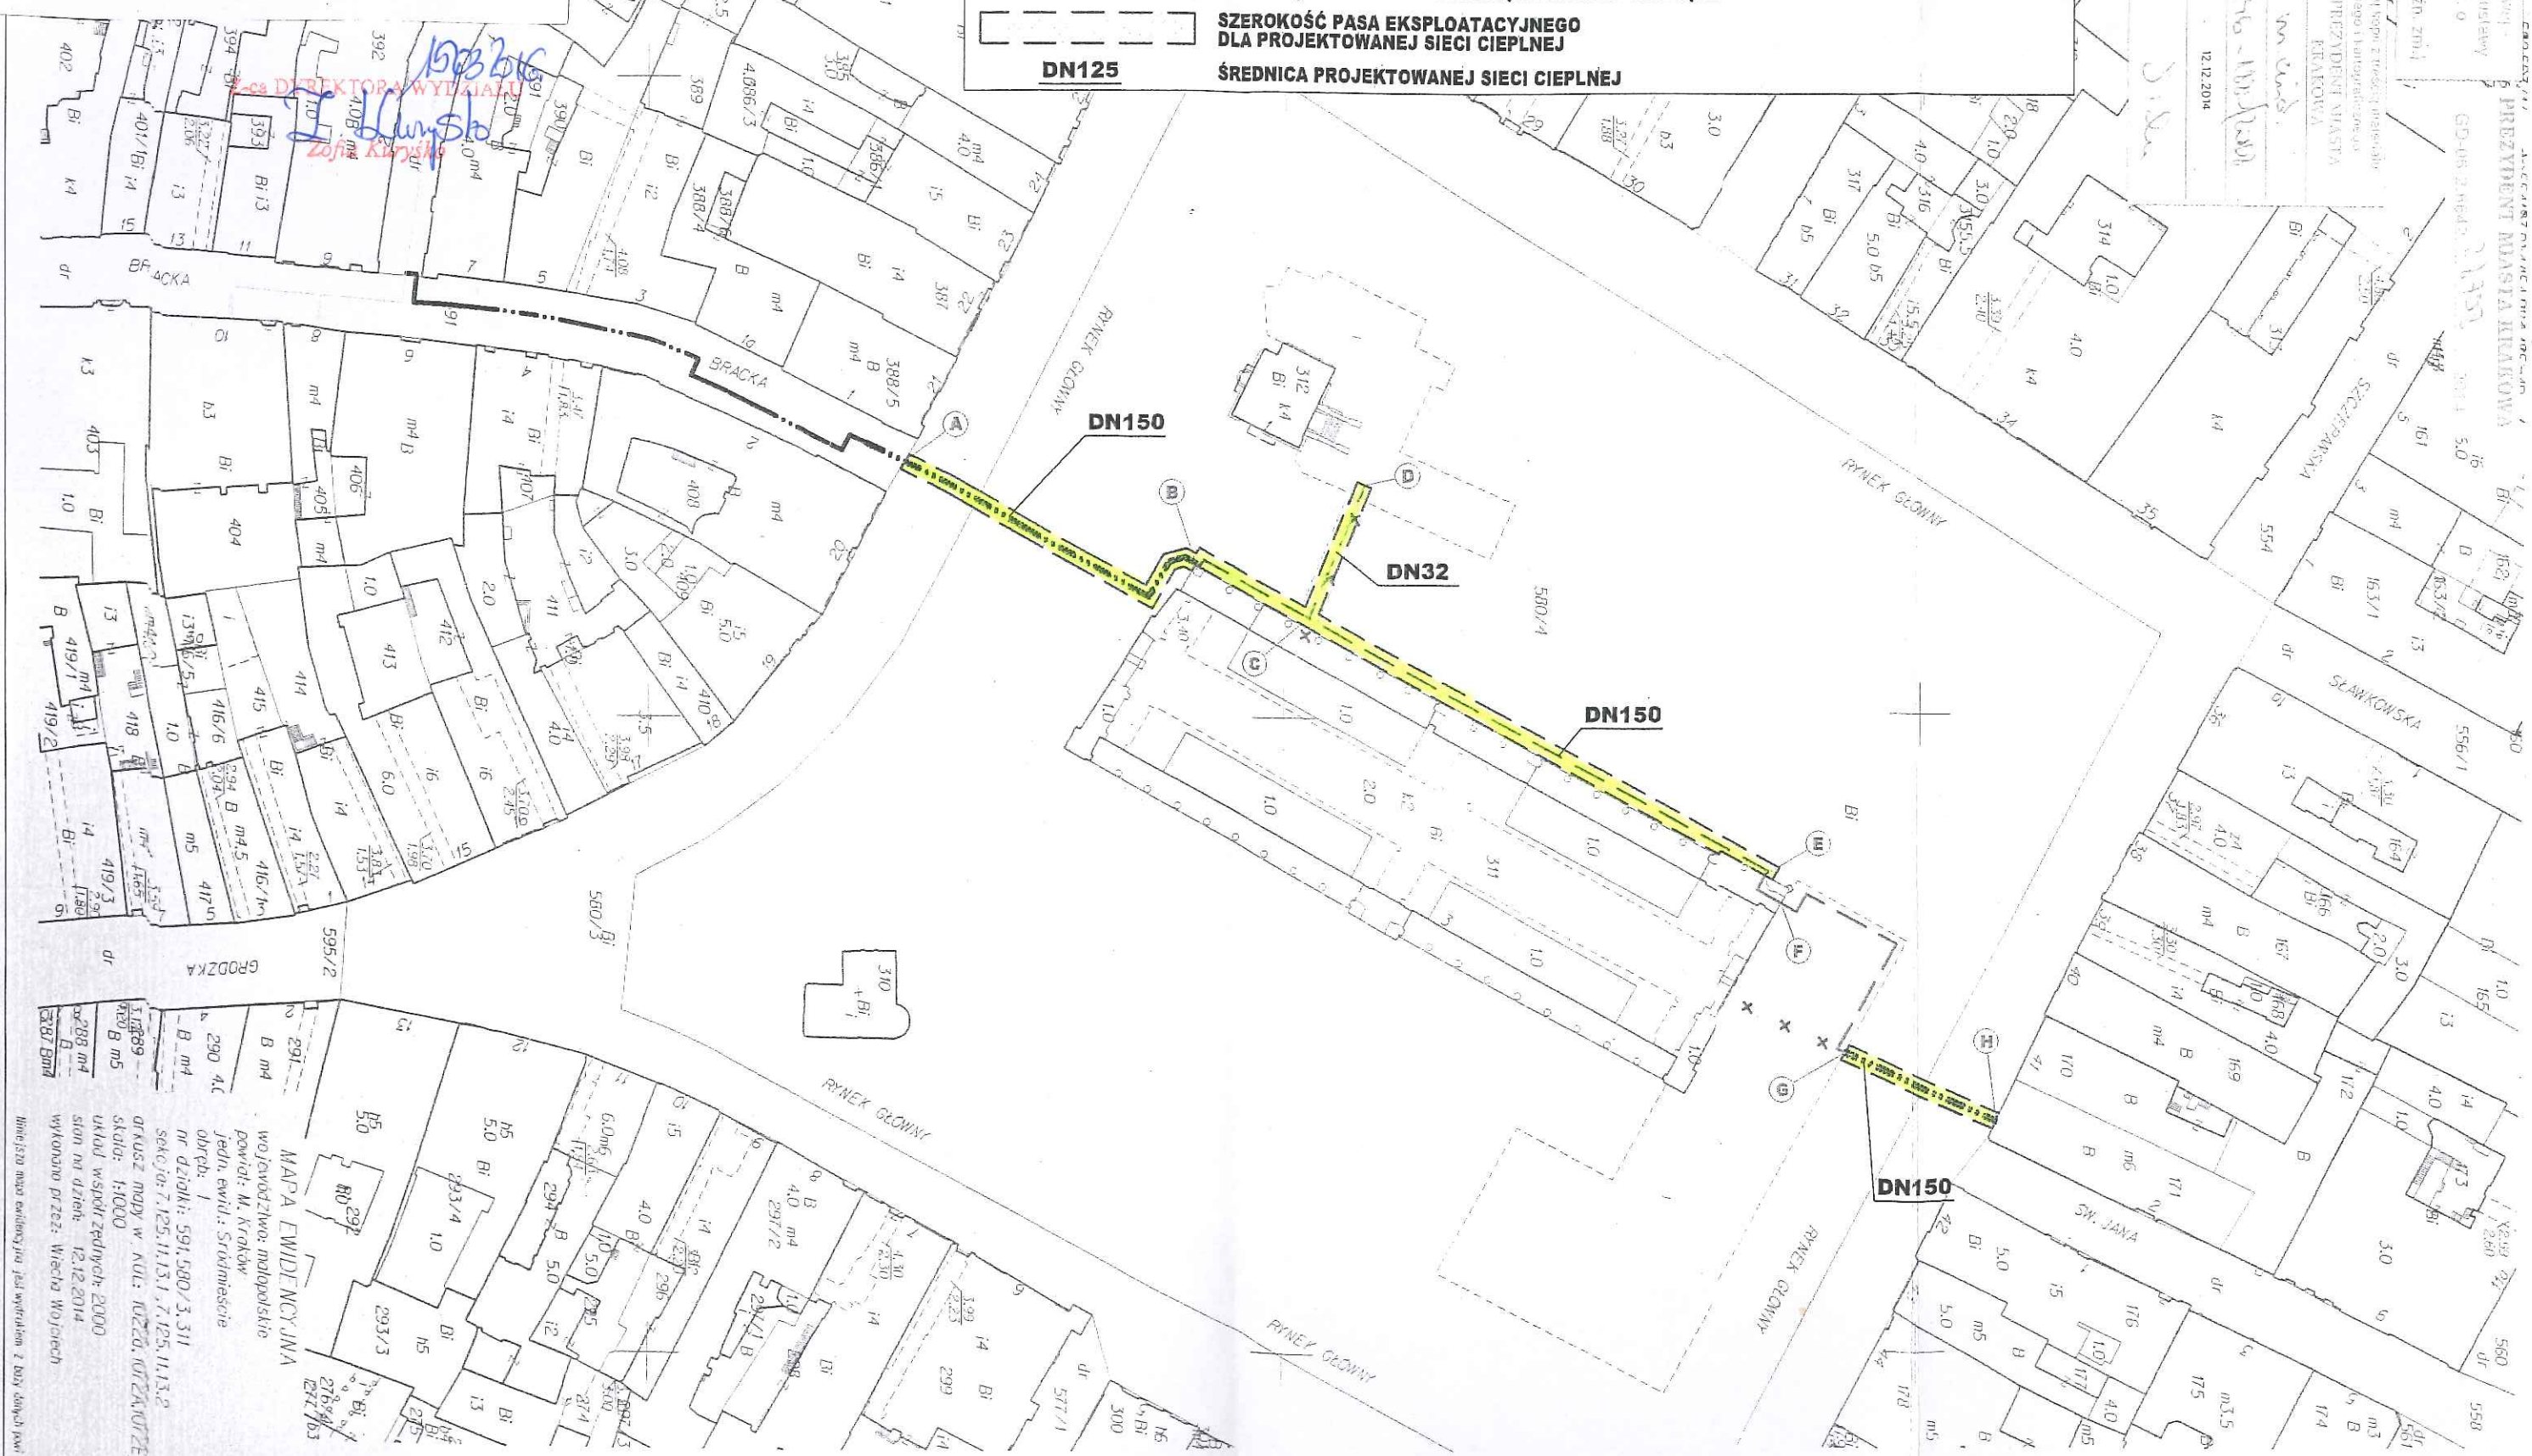

Wzrost: 1,70 m, ciężar ciała: 70 kg, ciężar ciała: 70 kg, ciężar ciała: 70 kg